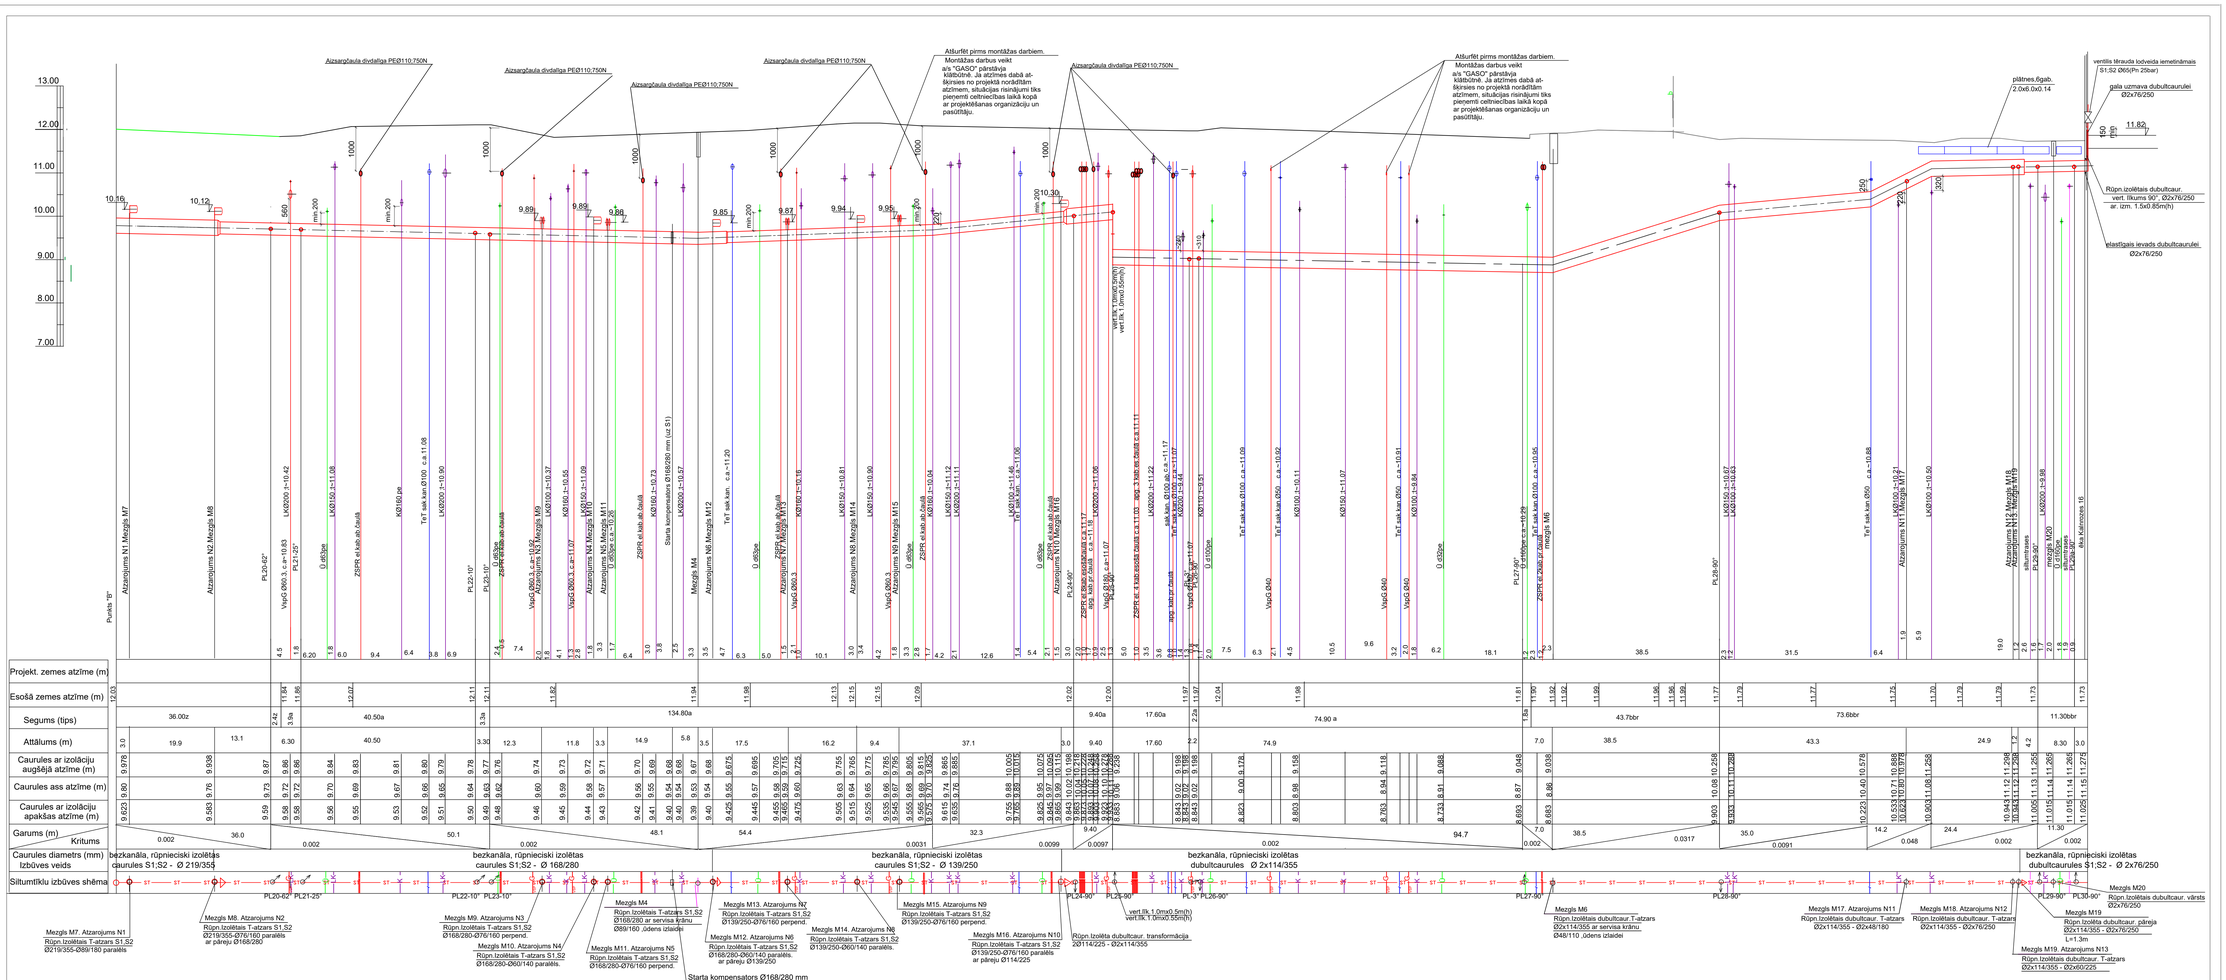

Dubultcauruļu siltumtrases griezums Ø2x114/355



Kabeļu un telefona kanalizācijas aizsardzības shēma



Divcauruļu siltumtrases griezums Ø219/355 Ø168/280



Divcauruļu siltumtrases griezums Ø139/250



Piezīmes

1.Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfu.

2.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA PROJEKTS, Nr. 2007 - 8				Būvobjekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs: Siltumtrases garenprofils			
BP dal. vad.	A.Čirocjeva		16.12.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Projekt.	A.Dinula		16.12.2022	Būvn. ierosinātājs	SIA "Salaspils siltums"	1:500;1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-7	