
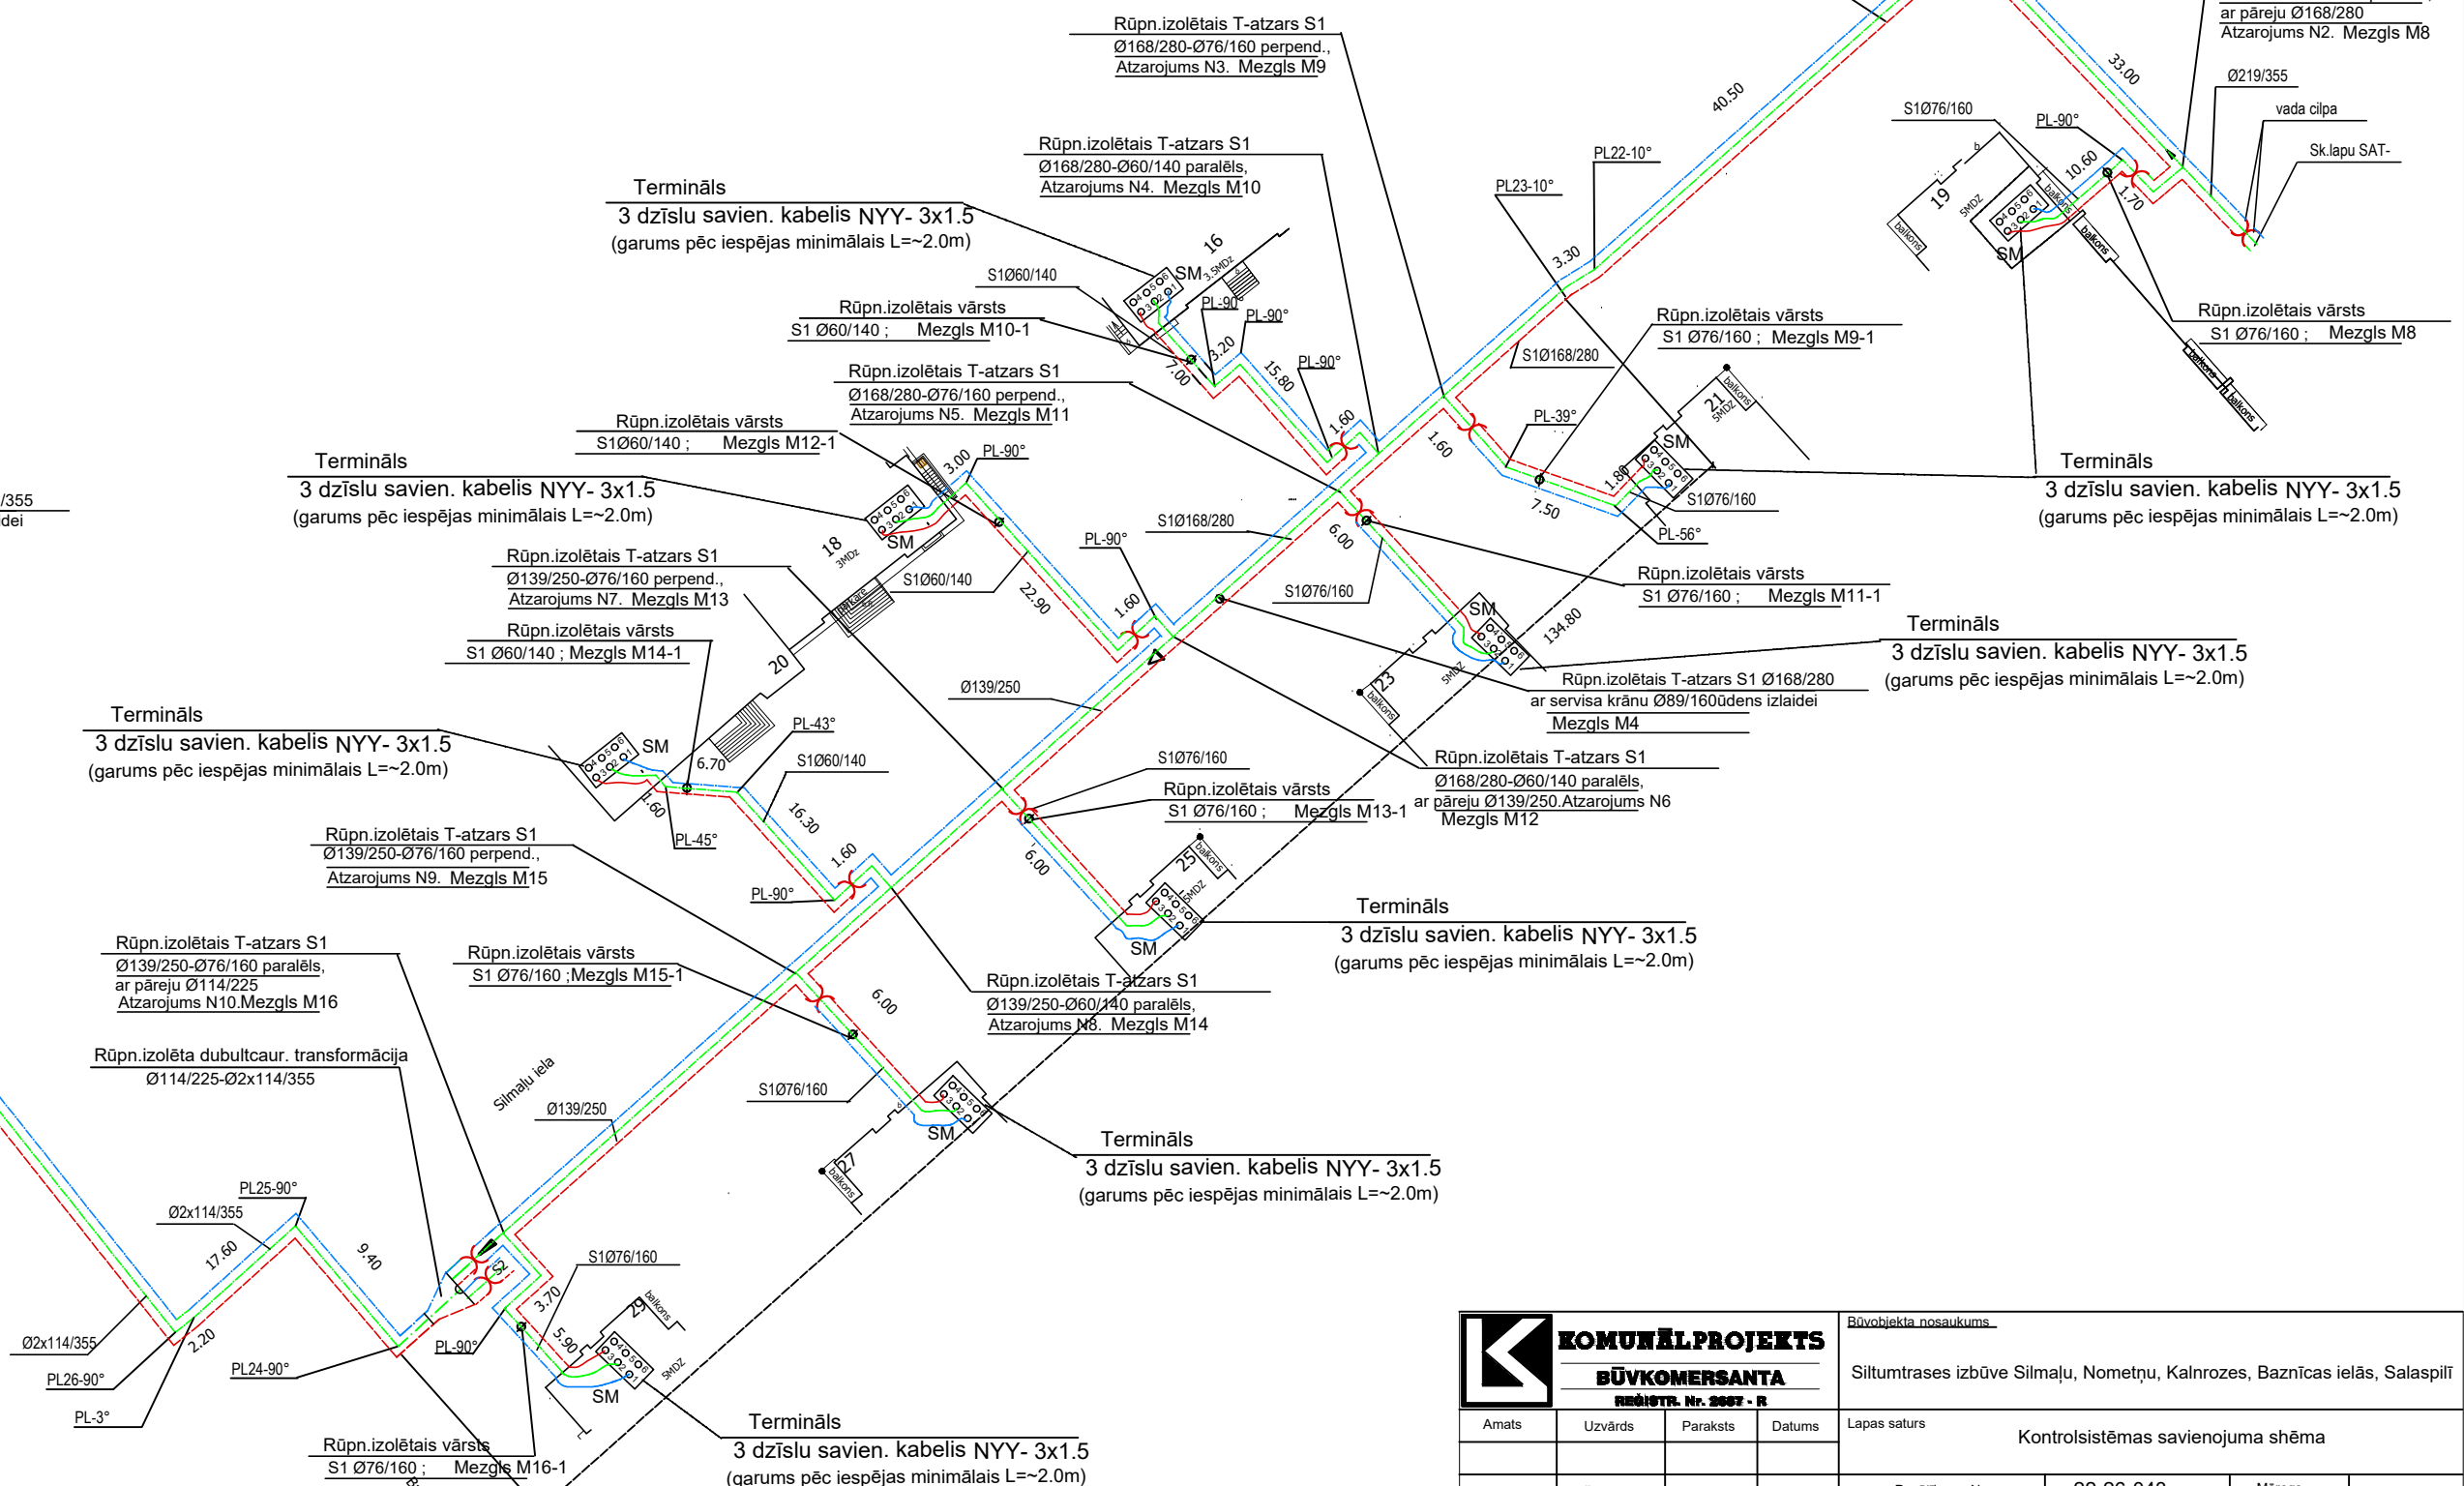


Kabeļa brūnais vads pieslēgts atkailinātām vara vadām, zilais vads pieslēgts alvotam vara vadām, dzeltanžais vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules. Padeves un atgaitas cauruļu kontrolsistēmas shēmas ir vienāds un elektriski nesaistītas. Shēmā nosacīti attēlota tikai viena caurule (turpgaitas). Kabeļiem, kuri ir pievienoti terminālam , ir jābūt ar minimālo garumu.

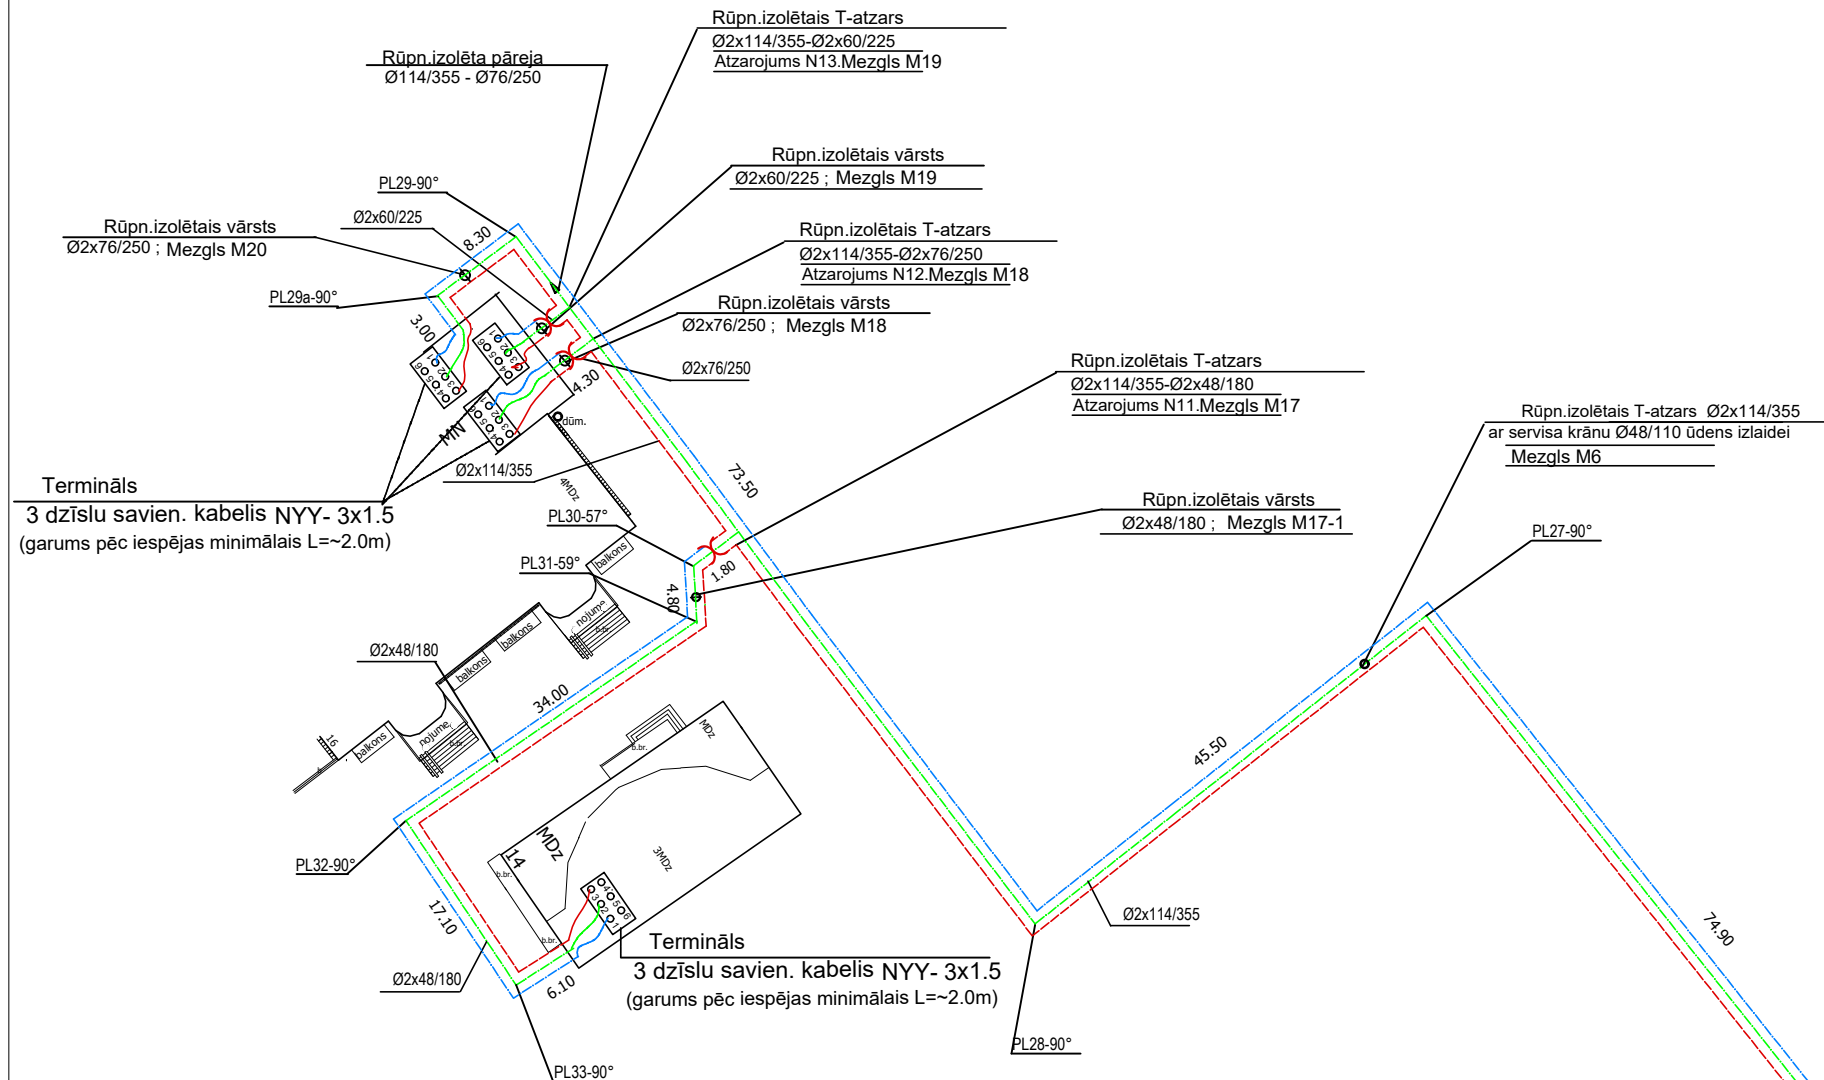

KOMUNĀLPROJEKTS				Būvobjekta nosaukums.			
BŪVKOMERSANTA				Siltumtīkla izbūve Sīļmaļā, Nometņū, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
SIA "Salaspils siltums"				Kontrolsistēmas savienojuma shēma			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
BP dal. vad.	A.Činajevs		16.12.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Projekts.	A.Dinula		16.12.2022	Būv. ierosinātais		1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	SIA "Salaspils siltums"			Lapu sk.
							SAT-30