




SILTUMTRASES GARENPROFILI

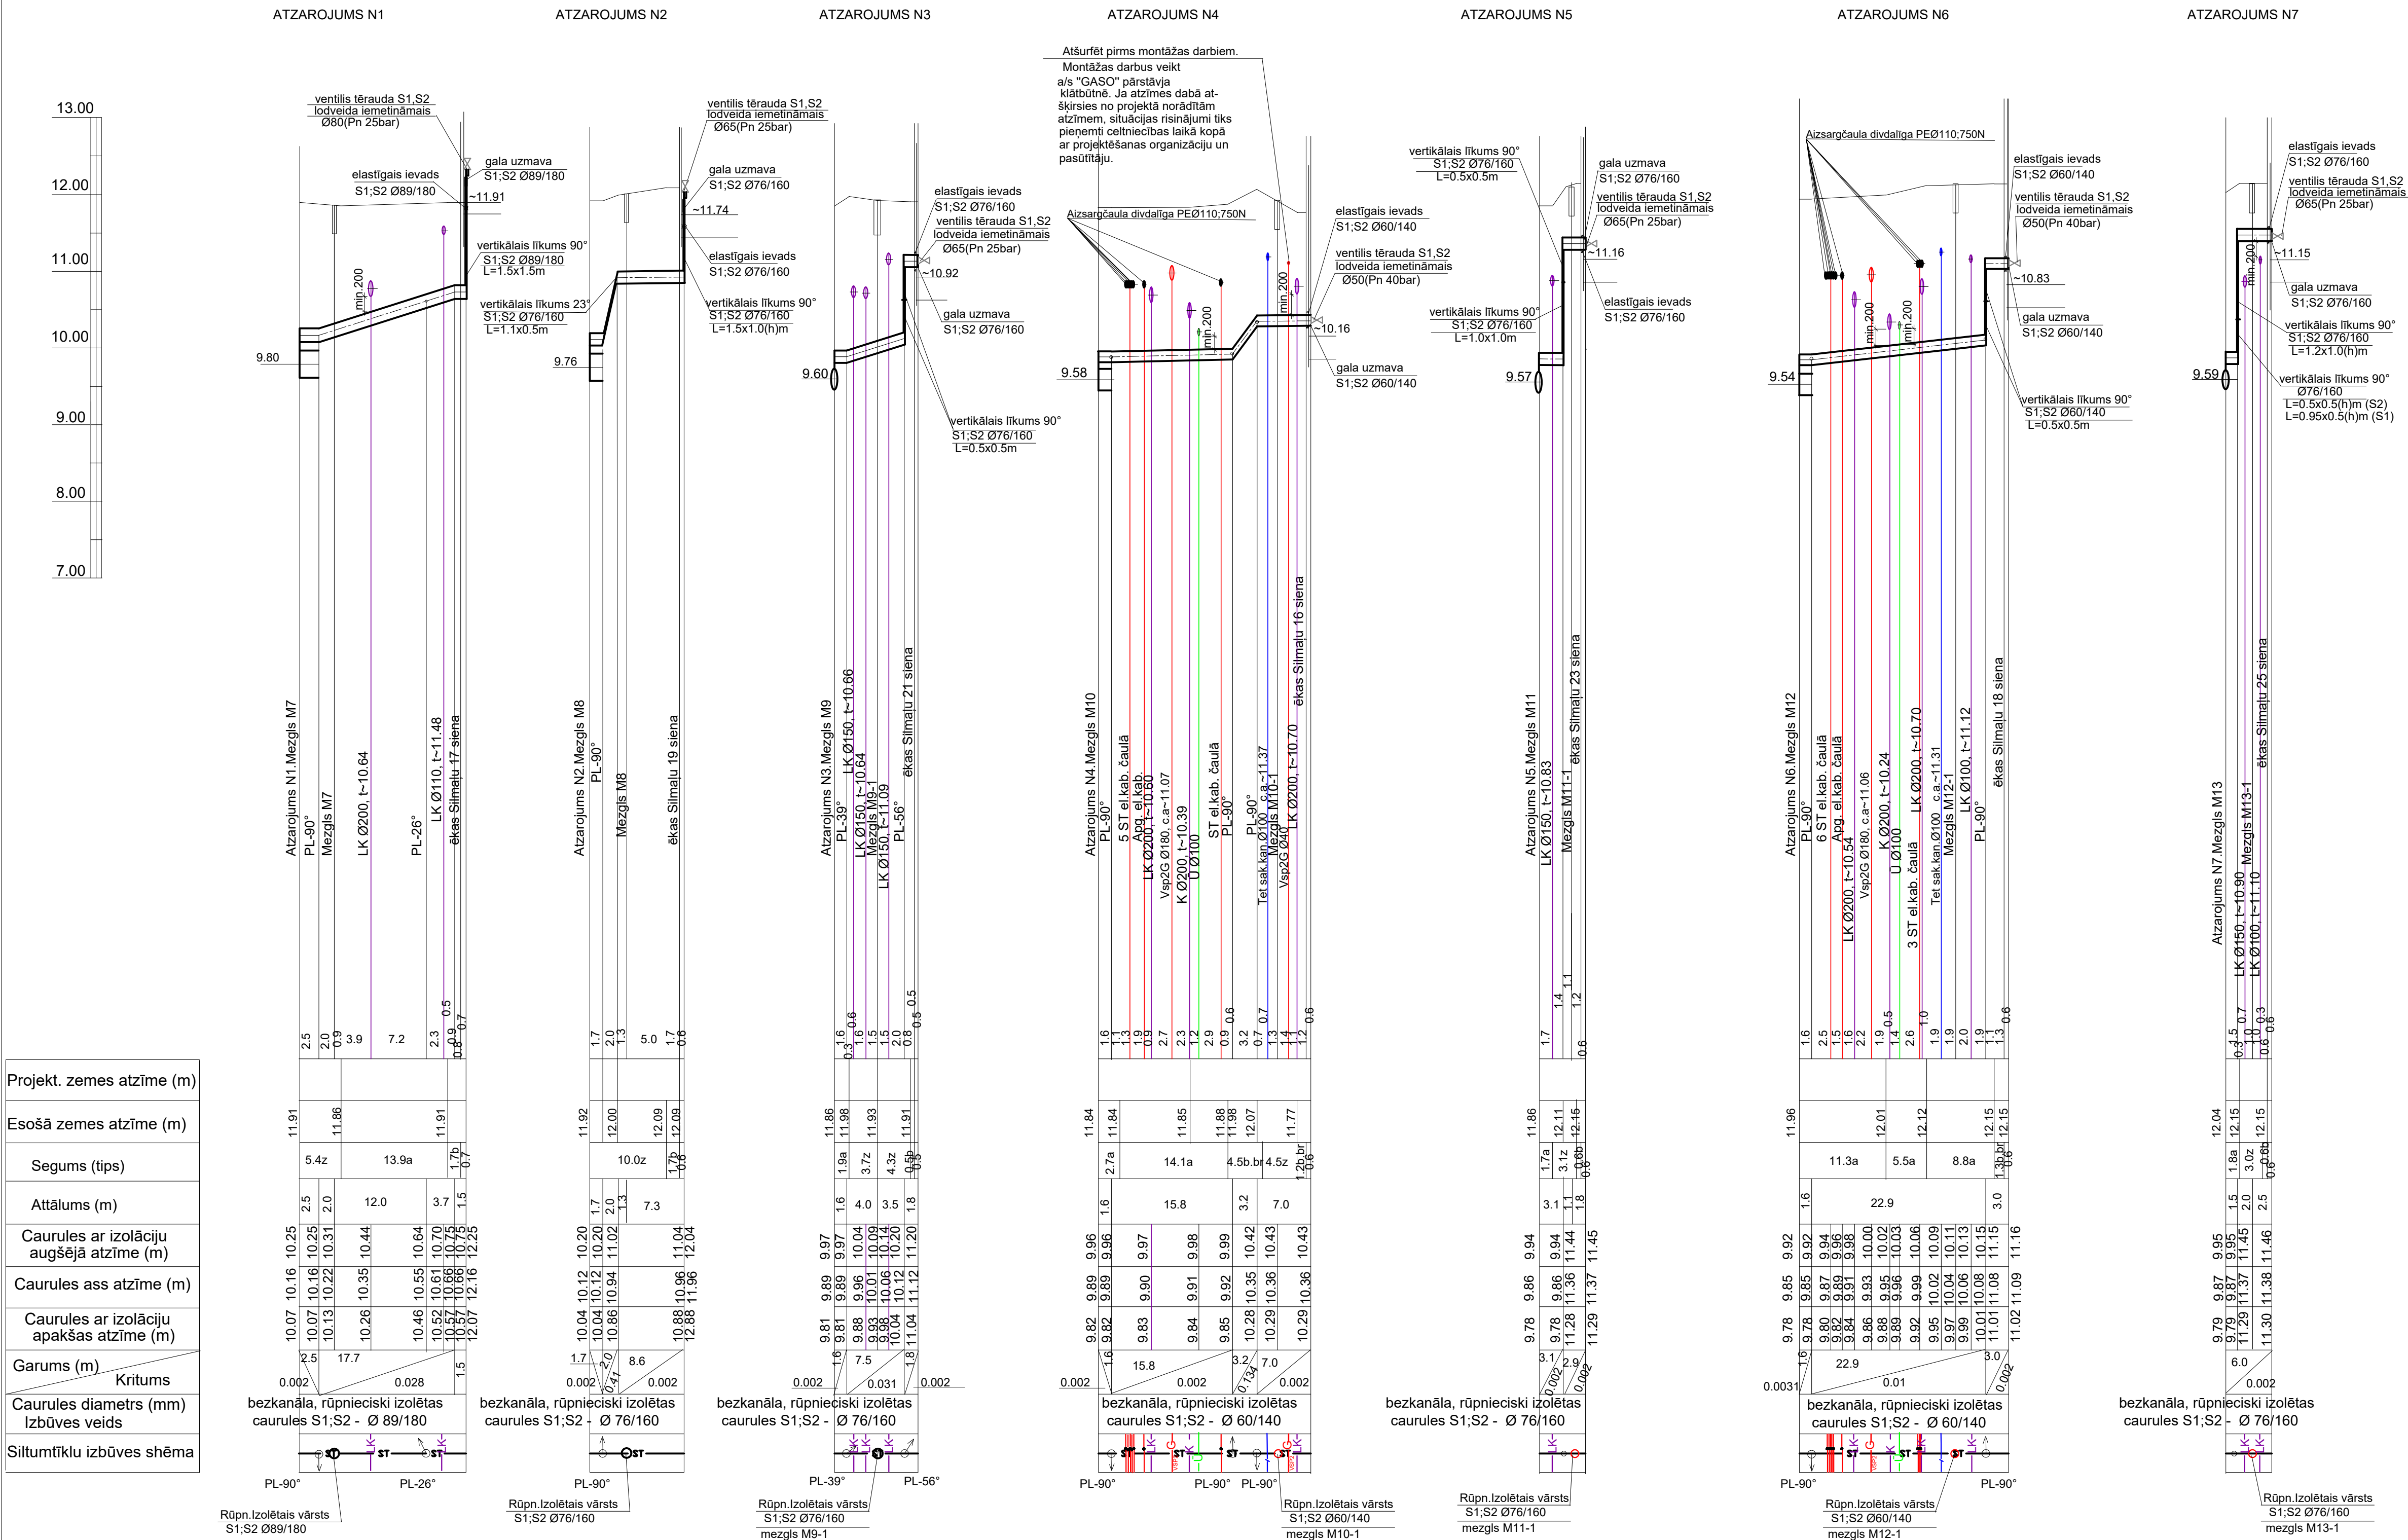


Projekt. zemes atzīme (m)
Esošā zemes atzīme (m)
Segums (tips)
Attālums (m)
Caurules ar izolāciju augšējā atzīme (m)
Caurules ass atzīme (m)
Caurules ar izolāciju apakšas atzīme (m)
Garums (m)
Kritums
Caurules diametrs (mm)
Izbūves veids
Siltumtīklu izbūves shēma

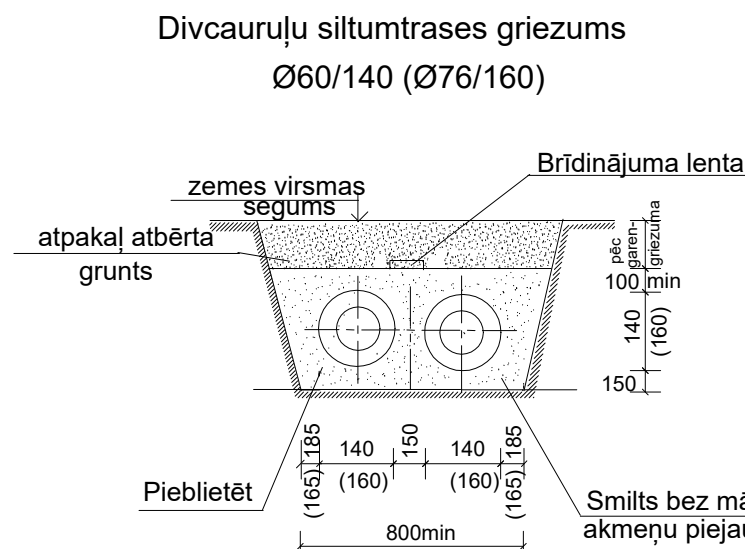

Kabeļu un telefona kanalizācijas aizsardzības shēma

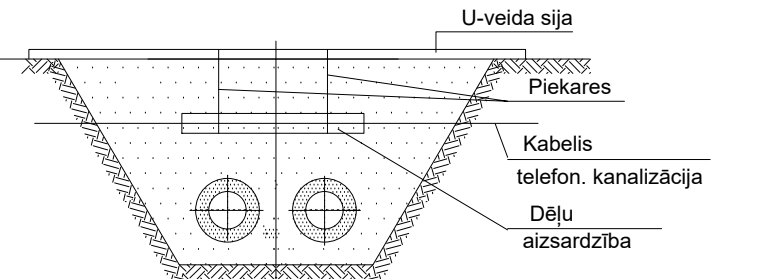

SILTUMTRASES IEVADA MEZGLS

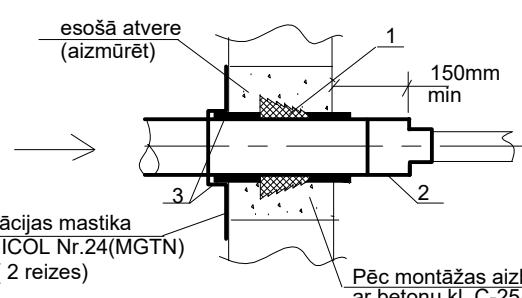

- Elastīgais ievads
- Gala uzstāšanās
- Ruberoids vai līdzīgs materiāls

Piezīmes

1. Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfi.

2. Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācija ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadu ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2007 - R				Būvobjekta nosaukums.			
Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī				Lapas saturs			
Siltumtrases garenprofils (atzarojumi N1-7)				Pasūtītāja Nr. 22-26-043			
BP daļ. vad. A.Činajevs				Mērogs			
Projkt. M.Lasinska				1:500;1:50			
Arh. reg. Nr. Uzdevums				Lapas Nr.			
SAT-8				Lapu sk.			