



Projekt. zemes atzīme (m)	
Esošā zemes atzīme (m)	
Segums (tips)	
Attālums (m)	
Caurules ar izolāciju augšējā atzīme (m)	
Caurules ass atzīme (m)	
Caurules ar izolāciju apakšas atzīme (m)	
Garums (m)	Kritums
Caurules diametrs (mm)	
Izbūves veids	
Siltumtīklu izbūves shēma	


Divcauruļu siltumtrases griezums
Ø60/140 (Ø76/160)

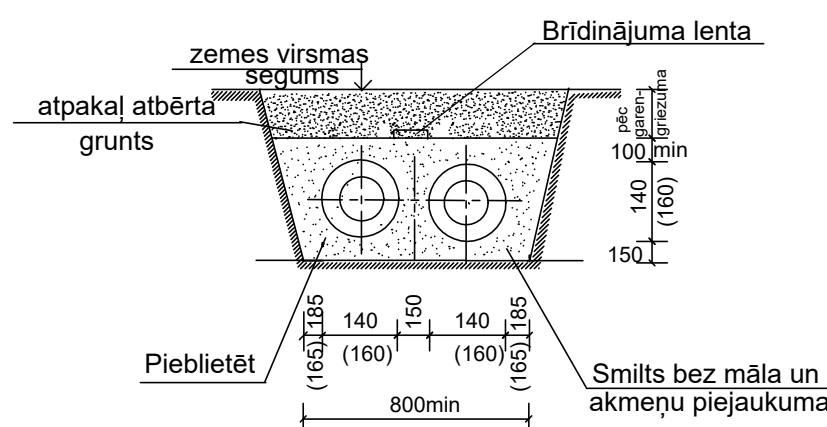


Kabeļu un telefona kanalizācijas aizsardzības shēma

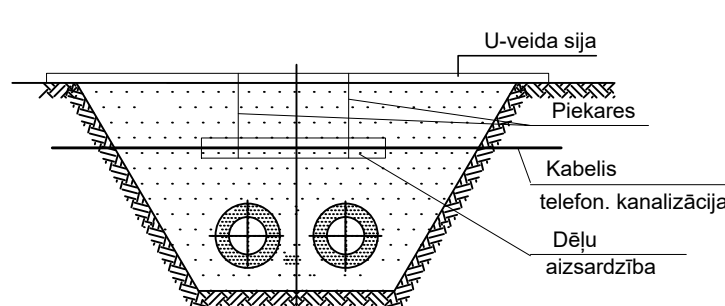

SILTUMTRASES IEVADA MEZGLS

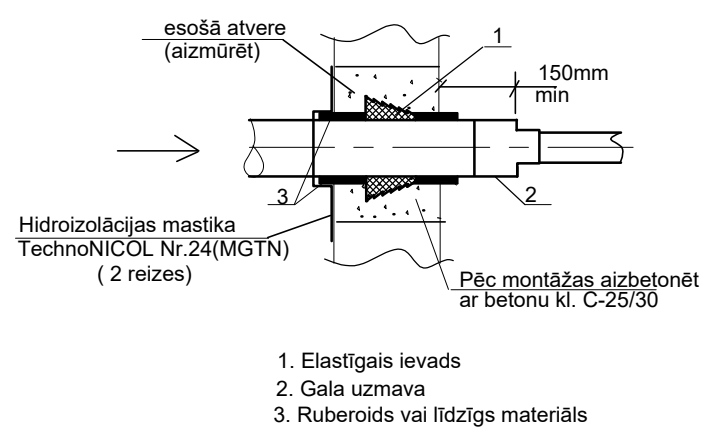

Dubultcauruļu siltumtrases griezumš
Ø2x60/225 (Ø2x76/250)

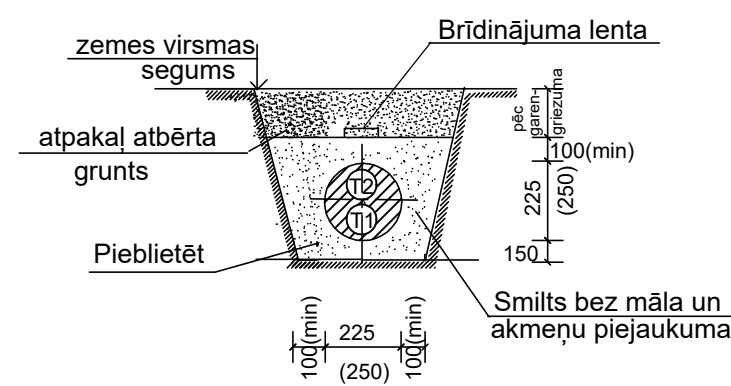

Piezīmes

1. Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfu.
2. Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.